

MASSBLATT ZUR BESTELLUNG

Zu Ihrer Bestellung benötigen wir noch folgende Angaben:

Eigentümer der Anlage

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel. / Fax: _____
E-Mail: _____

Installationsfirma

Firma: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel. / Fax: _____
E-Mail: _____


Fachgroßhandel / Bestell-Nr.: _____ / _____

Anzahl der Tanks / Typ: _____ / _____ Zulassungs-Nr.: _____ Fertigungsdatum: _____

Bitte geben Sie uns bei der **Bestellung von Füllleitungen** immer die Tankmittenabstände an.

Bei **Bestellung von Entnahme-Leitungen** teilen Sie uns bitte mit, ob es sich um Bandagentanks oder bandagenlose Tanks handelt.

Bitte beachten: Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

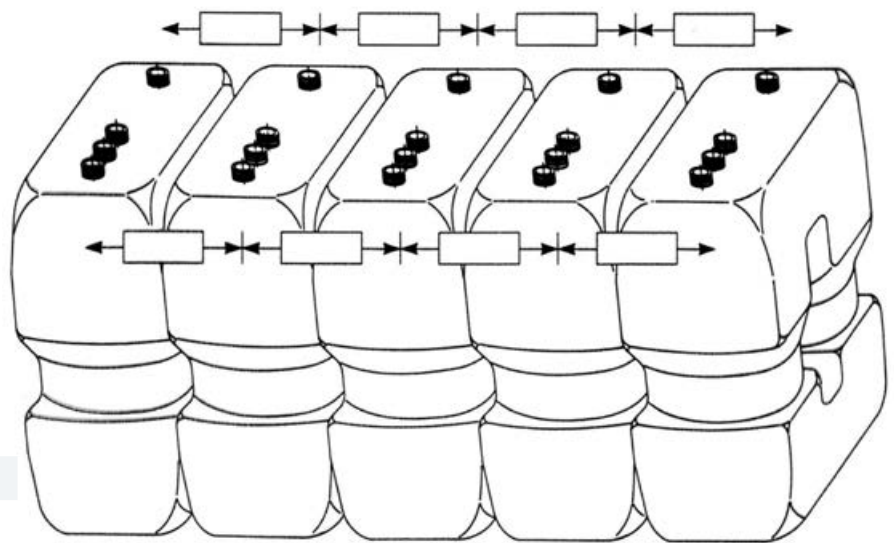

Komplett-Systeme für die Batterieaufstellung

Füllleitung Anschlussstück

Pos. 4100 – Stahl-Anschlussstück 2" IG
Pos. 8200 – für LORO-X

Füllleitung

Art.-Nr. 149-95xx1000	Einzeltank
Art.-Nr. 149-95xx2000	2er Batterie*
Art.-Nr. 149-95xx3000	3er Batterie*
Art.-Nr. 149-95xx4000	4er Batterie*
Art.-Nr. 149-95xx5000	5er Batterie*

* zzgl. Füllverbindungsleitung

Entnahmeleitung mit Grenzwertgeber

Art.-Nr. 149-95521001	Einzeltank
Art.-Nr. 149-95521101	2er Batterie
Art.-Nr. 149-95521201	3er Batterie
Art.-Nr. 149-95521301	4er Batterie
Art.-Nr. 149-95521401	5er Batterie

x wird von WERIT ergänzt

Entlüftungsleitung DN 50

Art.-Nr. 149-95522205	Einzeltank
Art.-Nr. 149-95522215	2er Batterie
Art.-Nr. 149-95522225	3er Batterie
Art.-Nr. 149-95522235	4er Batterie
Art.-Nr. 149-95522245	5er Batterie

Standardlänge Verbindungsrohre 850 mm

Entnahmeleitung ohne Grenzwertgeber

Art.-Nr. 149-95521000	Einzeltank
Art.-Nr. 149-95521100	2er Batterie
Art.-Nr. 149-95521200	3er Batterie
Art.-Nr. 149-95521300	4er Batterie
Art.-Nr. 149-95521400	5er Batterie