

MASSBLATT ZUR BESTELLUNG

Zu Ihrer Bestellung benötigen wir noch folgende Angaben:

Eigentümer der Anlage

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel. / Fax: _____

E-Mail: _____

Installationsfirma

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel. / Fax: _____


E-Mail: _____

Fachgroßhandel / Bestell-Nr.: _____ / _____

Anzahl der Tanks / Typ: _____ / _____ Zulassungs-Nr.: _____ Fertigungsdatum: _____

Bitte geben Sie uns bei der **Bestellung von Füllleitungen** immer die Tankmittenabstände an.

Bitte beachten: Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

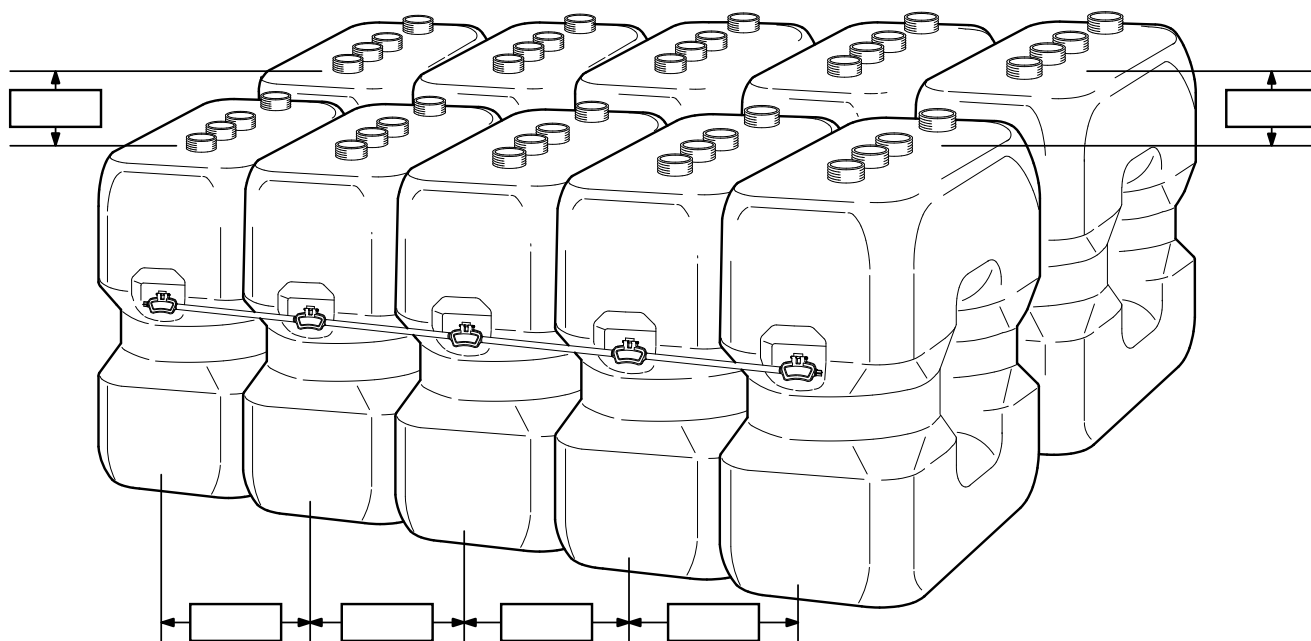

Ersatz für Multi-Block-Systeme

Füllleitung Anschlussstück

Pos. 4100 – Stahl-Anschlussstück 2" IG

Pos. 8200 – für LORO-X

Füllleitung

Entlüftungsleitung DN 50

Entnahmeleitung mit Grenzwertgeber